

程序语言	LD、SFC、支持FB/FC功能（LD）
Type-C	支持用户程序上下下载和固件升级
IP等级	IP20
尺寸（宽×高×深）	84mm × 105mm × 80mm
重量	约184g

1.2.2 电源规格

项目	规格
端子输入电源额定电压	24V DC±10%（21.6V DC～26.4V DC）
端子输入电源额定电流	1A（24V时最大值）
总线输出电源额定电压	5V DC（4.75V DC～5.25V DC）
总线输出电源额定电流 ^[1]	2A（5V时典型值）
24V输入电源保护	支持短路保护，支持反接保护
模块热插拔功能	不支持

1.2.3 输入规格

项目		规格
输入类型		数字量输入
输入通道数		8通道
输入方式		源/漏型
输入电压等级		24V DC±10%（21.6V DC～26.4V DC）
高速输入（A0～A7）	输入为ON，输入电流	• HOST920-CN：> 4mA • HOST920：> 2.5mA
	输入为OFF，输入电流	• HOST920-CN：< 2.5mA • HOST920：< 1.5mA
	硬件响应时间	2μs（RC时间）
	最高输入频率	200kHz
	输入阻抗	3.4kΩ
ON电压		≥15V DC
OFF电压		≤5V DC
软件滤波时间		• 低速：2ms～1000ms • 高速：2μs～1000μs
隔离方式		集成芯片电容隔离方式
公共端方式		8点/公共端（输入电源的极性+/-均可变更）
输入动作显示		输入为驱动状态时，输入指示灯亮（软件控制）


1.2.4 输出规格

-8-


项目		规格
输出类型		• HOST920-CN：晶体管NPN输出 • HOST920-CP：晶体管PNP输出
输出通道数		8通道
输出电压等级		24V DC±10% (21.6V DC～26.4V DC)
高速输出 (B0～B7)	输出负载（电阻负载）	0.5A/点，2A/8点
	输出负载（电感负载）	7.2W/点，24W/8点
	输出负载（电灯负载）	5W/点，18W/8点
	硬件响应时间ON/OFF	< 1μs（OFF→ON），< 2μs（ON→OFF）
	负载电流要求	大于10kHz输出使用时，负载电流≥12mA
	最高输出频率	电阻负载200kHz，电感负载0.5Hz，电灯负载10Hz
OFF时漏电流		30μA以下，额定24V电压下
ON时最大残留电压		0.5V DC以下
隔离方式		数字隔离器
公共端方式		8点/公共端（输出电源的极性-）
短路保护		每路支持短路保护，断电后恢复
外接感性负载保护		外接感性负载时用户需接续流二极管 ^[1]
输出动作显示		输出为驱动状态时，输出指示灯亮（软件控制）

[1]：D：1N4001(50V/1A)或类似参数二极管如下图所示。

• HOST920-CN

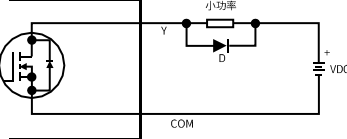

• HOST920

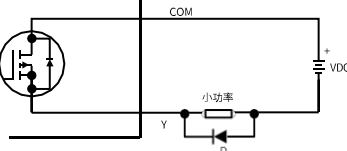

-9-

2 机械安装



2.1 安装环境要求

将可编程控制器安装到导轨上时，应在充分考虑操作性、维护性、耐久性的基础上进行安装。

项目	规格
使用环境	无导电粉尘、导电纤维、爆炸性粉尘、可燃性气体、水雾/油污、腐蚀性粉尘和腐蚀性气体；无强烈振动和重复性冲击。
海拔	≤2000m(80kPa)
污染等级	2级
浪涌抗扰度	线-地：4kV 线-线：2kV(GB/T 17626.5—2019)
衰减振荡波抗扰度	共模：2kV,差模：1kV（GB/T 17626.12—2013）
传导射频干扰	遵照 CISPR 16-2-1:2005
辐射射频干扰	遵照 CISPR 16-2-3:2006
过电压类别	I
抗静电等级	接触放电 +/-6kV，空气放电 +/-8kV
抗振动性能	• 使用场景：根据GB/T 2423.10测试，5Hz～9Hz时振幅为3.5mm，9Hz～150Hz时加速度为1g；10个循环/轴向 • 运输场景：根据IEC60068-2-64通过随机振动测试。测试条件为：（5~100）Hz，0.01g ² /Hz；200Hz，0.001g ² /Hz，Grms为1.14g，X/Y/Z三轴向，每个轴向30min。
抗冲击性能	冲击强度：15gpeak，持续时间 11ms，在三个相互垂直轴的每个轴上，每轴向分别冲击 3 次，共冲击 18 次（GB/T 2423.5）
过流保护装置	1.5A 保险丝
存储温度范围	• 存储温度：-20℃～+60℃ • 相对湿度：< 90%RH，无凝露
运输温度范围	• 运输温度：-40℃～+70℃ • 相对湿度：< 95%RH，无凝露
工作温度范围	• 工作温度：-20℃～+55℃ • 相对湿度：< 95%RH，无凝露 注意：工作温度大于最高温度时，务必在散热孔方向安装强制风扇或空调。

-10-

项目	规格
安装位置与限制	安装位置：可在水平方向、垂直方向、电柜顶部和电柜底部4个方向上安装。限制： - 水平方向安装时： - 输入降额：45℃工作时满载，55℃工作时同时ON输入点数降额至75%（即不超过6路），每升高1℃同时ON输入点数降额2.5% - 输出降额：45℃工作时满载（即8路总电流不超过2A），在55℃工作时同时ON的输出总电流降额至50%（即8路总电流不超过1A），每升高1℃同时ON输出总电流降额5%

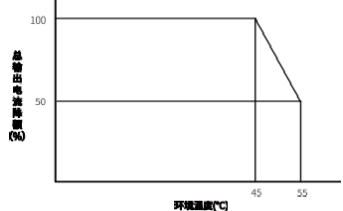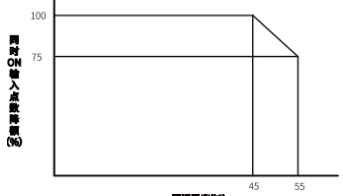


2.2 安装位置要求

本产品可安装在四个位置（即安装方向）：水平方向、垂直方向、电柜顶部和电柜底部，建议安装在水平方向，不同安装位置对工作温度及其限制要求不同，。

■ 最佳安装位置

本产品的最佳安装位置为水平方向安装，散热设计为通过自然对流方式，为保证正常的通风散热和预留足够的接线空间，本产品周边必须保留最小的间隙，如下图所示。

-11-

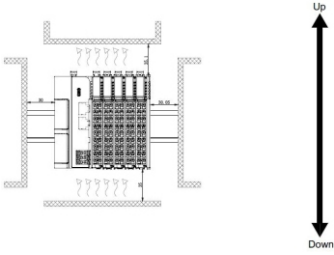

■ 说明

本产品周边如存在高温热源设备（加热器、变压器、大电阻等），与高温热源设备之间至少保留100mm的间隙。

⚠ 注意

垂直方向安装时有以下2点要求：

- PLC務必安裝在所有IO模塊的下方。
- 請在接線時使用線槽等保持纜纜，以免纜纜重量施加在下側的導軌卡件上，下側導軌卡件在纜纜重量的作用下下滑，可能會導致本產品未固定在DIN導軌上，從而產生誤動作。


2.3 安装注意事项

- 安装或拆卸主机和模块前，请确保主机和模块处于断电状态。
- 切勿热插拔模块，热插拔模块可能会造成主机重启、用户数据丢失或损坏等。
- 请勿让主机和模块的外壳、端子掉落或受到冲击，避免主机和模块损坏。

2.4 安装尺寸


安装尺寸信息如下图所示，单位为毫米（mm）。

-12-

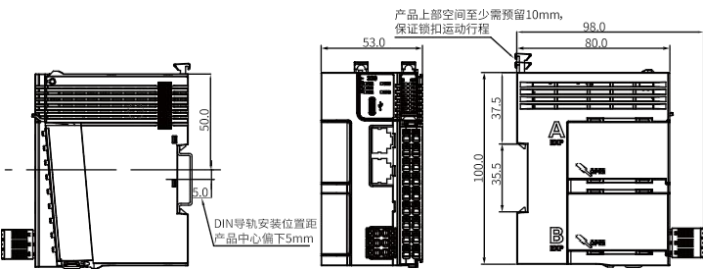

2.5 安装方法

主机采用DIN导轨安装，DIN导轨需符合IEC 60715标准（35mm宽，1mm厚），尺寸信息如下图所示，单位为毫米（mm）。




⚠ 注意

本产品安装到非上述推荐的DIN导轨（特别是DIN导轨厚度不是1.0mm）时，会导致DIN导轨锁扣失效，产品无法安装到位，进而造成产品无法正常工作。

■ 主机安装

- 安装时将主机对准DIN导轨，按箭头所示方向按压模块，安装到位后有明显的卡合声音，如下图所示。

-13-

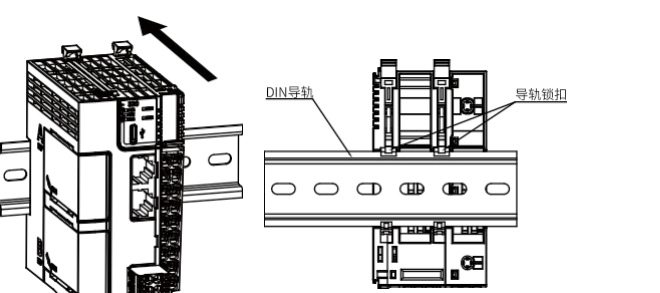

2. 确认主机的DIN导轨锁扣为锁定状态，导轨锁扣锁定与解锁状态如下图所示。



- 如果DIN 导轨锁扣在下方，则为锁定状态。
- 如果DIN 导轨锁扣在上方，则为解锁状态。

处于解锁状态时，请向下按压DIN导轨锁扣，使其变为锁定状态。


⚠ 注意

当主机未安装在导轨上时，请将导轨锁扣保持在锁定状态，如长时间处于解锁状态，会导致锁扣失效。


■ 主机与模块安装

主机与模块间装配通过模块的顶部和底部导轨进行滑动安装，如下图所示。

-14-

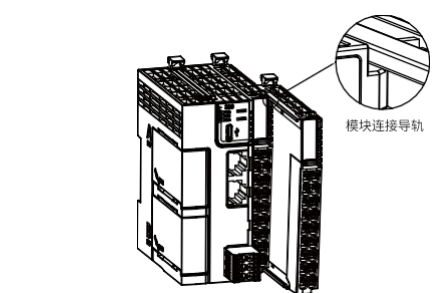


在主单元或模块的两端分别安装一个DIN导轨卡件。安装导轨卡件时，将导轨卡件底部钩住导轨的底部后转动导轨卡件，使导轨卡件上端钩住导轨上端，最后紧固螺钉锁住导轨卡件，如下图所示。

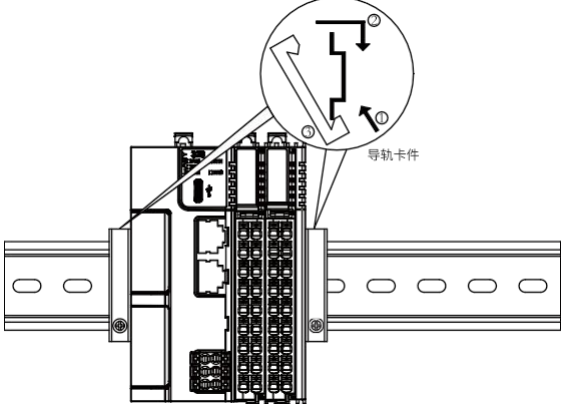

■ 拆卸

使用一字螺丝刀或类似工具向上撬动导轨锁扣，将模块向前拉出，完成后向下按压锁扣顶部。

-15-

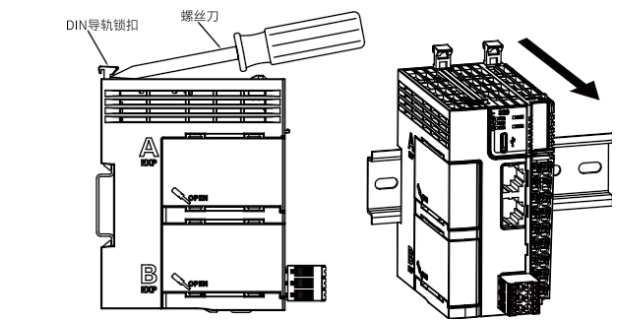


3 电气安装

3.1 端子排列



-16-

源型输入端子电路图

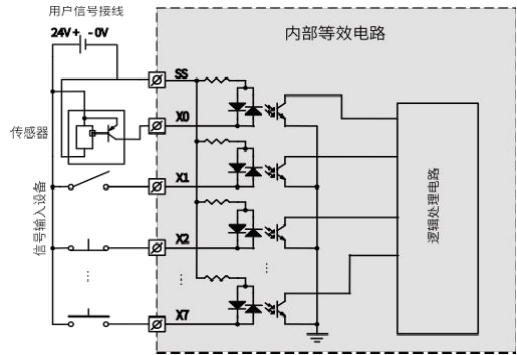

输出端子电路图

左侧信号	左侧端子	右侧端子	右侧信号
A0输入	1A	1B	B0输出
A1输入	2A	2B	B1输出
A2输入	3A	3B	B2输出
A3输入	4A	4B	B3输出
A4输入	5A	5B	B4输出
A5输入	6A	6B	B5输出
A6输入	7A	7B	B6输出
A7输入	8A	8B	B7输出
输入公共端SS	9A	9B	输出公共端COM




注意

- 接线时务必一一核对左右端子两侧的丝印，防止线缆接错，否则可能导致短路烧坏器件。
- 高速 IO 接口扩展电缆的总延长距离应该在3m 以内。
- 接线时，避免与动力线（高电压，大电流）等传输强干扰信号的电缆捆在一起，应该分开布并且避免平行布线。


3.2 端子接线

输入端子电路图


漏型输入端子电路图

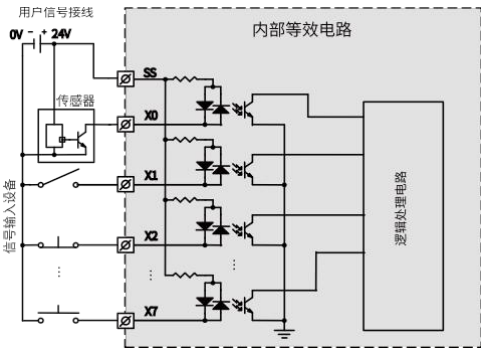

-18-

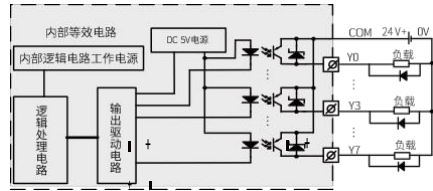

输入与输出端子接线图

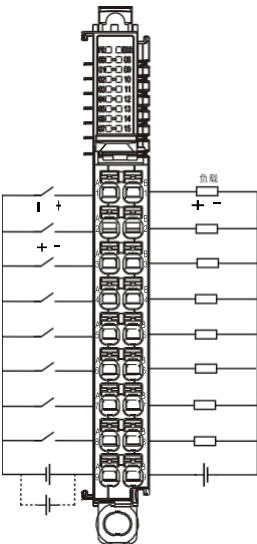

-19-

4通信连接

4.1 通信组网


本产品可通过以太网网口连接至其他站点、ERP、MES等系统；通过232/485扩展卡与计算机、HMI等进行点对点通信；通过CAN-485扩展卡，采用CAN总线通信将变频器一网到底。

4.2 线缆选型

以下表中线耳线径仅供参考，可根据实际使用进行合理计算，另行调整。

配套物料名称	适配线径	
	国标/mm²	
管型线耳	0.3	22
	0.5	20
	0.75	18
	1.0	18
	1.5	16

如使用其他管型线耳，请将其压接到绞线，形状和尺寸要求如下图所示。

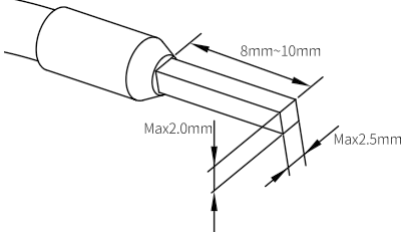

4.3 线缆连接

RS485通信


RS485通信端口和电源端口共用一个端子台，端子左侧为485通信，端子右侧为24V电源。



-20-

端子定义

信号说明	左侧端子	右侧端子	信号说明
RS485差分对正信号	485+	485-	RS485差分对负信号
24V电源	+24V	-24V	直流24V电源负
大地	PE	PE	大地



注意

- 接线时务必一一核对左右端子两侧的丝印，防止线缆接错，特别注意GND线缆 切勿误接入下侧输入输出端子，这种情况会导致短路烧坏器件。
- 请勿将PE接入GND。

通信规格

项目	说明
支持路数	支持3路（本体支持1路，通过扩展卡可以再扩展2路，包含232最多只能接3路串口）
硬件接口	2×3PIN端子（与电源共用端子）
隔离方式	不隔离
有无终端电阻	无终端电阻，可以做主站或者从站
接从站数量	最多支持31个从站（每个从站支线的距离要小于3m）
通信波特率	9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps
短路保护	支持24V误插入保护

配线

请参考第31页“4.2 线缆选型”选用通信线，将其插入通信端口。

以太网通信

为提高设备通信的可靠性，以太网线要求采用 5 类屏蔽双绞线，带铁壳注塑线。

- 连接：握住带线的水晶头，插入以太网口（RJ45 接口）直至发出“喀嚓”声。
- 拆卸：按住水晶头尾部机构将连接器与本产品呈水平方向拔出。

4.4 RS485通信说明


RS485总线推荐使用带屏蔽双绞线连接，485+、485-采用双绞线连接；总线两端分

-21-

别连接120Ω终端匹配电阻防止信号反射；所有485信号节点的参考地连接在一起；最多连接 31个节点，每个节点支线的距离要小于3m。

RS485总线连接拓扑结构如下图所示。

RS485总线

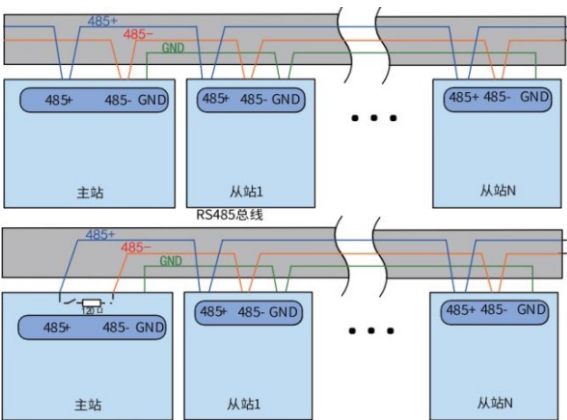

-22-

5 运行与维护

5.1 程序运行与停机操作

在本产品处于“STOP”状态下将程序写入后，执行如下表所示的关机操作。

状态	操作
需运行系统时	1. 将系统设为“RUN”状态。 2. 确认 RUN 指示灯常亮，为黄绿色。
需停止运行时	将系统设为“STOP”状态，或通过上位机后台运行停止。

5.2 TF卡用户程序下载

前提条件

- 已准备一张容量小于等于32G，文件系统为FAT32的TF卡（Micro SD）。
- 本产品已断电。

操作步骤

- 使用Codesys IDE后台软件生成的“Down/Updown”文件。
- 在TF卡的根目录下创建“PLCProgram”目录，将“Down/Updown”文件拷贝至“PLCProgram”目录下。
- 将TF卡装载到TF存储扩展卡上，并安装到本产品中。
- 重新对本产品上电，开始将TF卡中的用户程序下载到本产品中，下载过程中RUN指示灯快闪（4Hz频率闪烁）。
- 下载成功后RUN指示灯慢闪（1Hz频率闪烁），本产品进入“STOP”状态，取出TF存储扩展卡。
如果ERR指示灯慢闪，说明下载失败。请检查下载文件的机型和实际机型是否一致，下载文件的登录密码和PLC的登录密码是否相同。如果都正确，仍然下载失败，请联系技术支持解决。
- 重新上下电后恢复正常。

5.3 TF卡固件烧录

前提条件

- 已准备一张容量小于等于32G，文件系统为FAT32的TF卡（Micro SD）。

-23-

● 本产品已断电。

注意事项

请谨慎进行固件烧录，固件烧录（.img格式）完成后原有应用程序将删除，用户数据丢失。

操作步骤

1. 将固件烧录TF卡装载到TF存储扩展卡上，并安装到本产品中。

2. 重新对本产品上电。

本产品上的RUN指示灯和ERR指示灯快闪3秒，说明固件开始烧录；RUN指示灯和ERR指示灯保持常亮，说明固件正在烧录；RUN指示灯和ERR指示灯开始慢闪，说明固件烧录完成。

3. 固件烧录完成后对本产品下电，取出TF存储扩展卡。

4. 重新对本产品上电。

保 修 服 务 卡	
用户资料	
用户名称: _____	
用户地址: _____	
联系人: _____	
电 话: _____	传 真: _____
机器型号: _____	
机器 SN 码: _____	
代理商/经销商资料	
供货单位: _____	
联系人: _____	
电 话: _____	供货日期: _____

合 格 证	
本产品经我司品质部门检测，其性能符合标准，	
检验合格，准予出厂。	
检验员: _____	

保 修 条 款

本公司郑重承诺，自用户从我司(以下简称厂家)购买产品之日起，用户享有以下保修服务：

一、本产品自用户从厂家购买之日起享有18个月保修期；保修范围指S伺服驱动器本体；保修期之内按照《用户手册》正确操作情况下，产品发生故障或损坏，厂家负责免费维修。

二、本产品自用户从厂家购买之日起，享有终身有偿服务。

三、免责范围：若属下述原因引起的产品故障或损坏，不在厂家免费保修服务范围之内：

1、因用户不依照《用户手册》要求正确使用、操作引起的故障；

2、用户未经厂家允许自行修理或改造产品所引起的故障；

3、购买后跌损或搬运不当造成的损坏；

4、在运输过程中导致的产品损坏(运输方式由客户指定，本公司协助代为办理托运手续)；

5、由于地震、火灾、风水灾害、雷击、异常电压或其他自然灾害等不可抗力力的原因造成的机器损坏；

6、由于工作环境超过产品的标准使用范围引发的产品故障；

7、因产品本身以外的障碍(如外部设备因素)而导致的故障及损坏；

8、因使用环境不良导致产品异常老化所产生的故障或损坏。

四、在下列条件下，厂家有权不提供保修服务：

1、用户未按签订的合同约定付清货款时；

2、产品铭牌、商标、序号等毁损或无法辨认时；

3、用户对于安装、配线、操作、维护或其他使用情况不能客观实际描述给本公司的售后单位时。

本条款最终解释权归威胜能源技术股份有限公司所有。